

Fiche technique

Console murale AW 80

Référence: 6417779

OBO
BETTERMANN

Console murale lourde avec semelle soudée.
Lors de la fixation des chemins de câbles et des échelles à câbles avec des boulons TRCC de diamètre M6, veuillez commander la rondelle large séparément (oblong de la console 9 x ...).



CE UK CA AW

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6417779
Typee	AW 80 31 FT
Désignation 1	Console murale
Désignation 2	avec semelle soudée
Fabricant	OBO
Dimension	B310mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	160 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,9178 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Console murale AW 80

OBO
BETTERMANN

Référence: 6417779

Dimensions

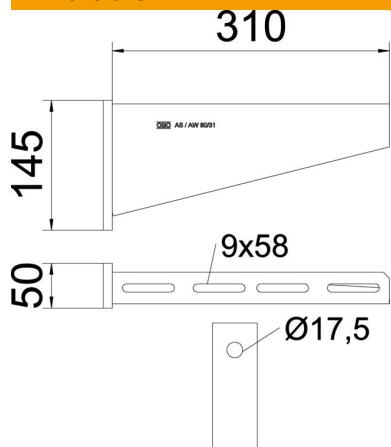

Longueur	50 mm
Largeur	310 mm
Hauteur	145 mm
Cote A	50 mm
Cote B	310 mm
Dimension H	145 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Console murale et sur montant
F en kN	8 kN
Maintien en fonction	non
Diamètre du trou	17,5 mm
Acier inoxydable, teint	non
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm

Charges

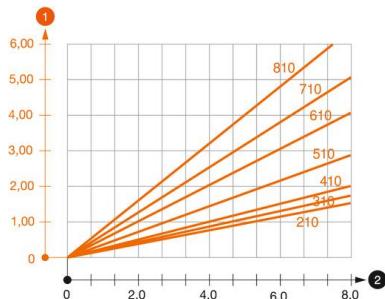


Diagramme de charge de la console AW 80

- 1 Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée
- 2 Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme
- Courbe de charge avec longueurs de console en mm

Fiche technique

Console murale AW 80



Référence: 6417779

Valeurs de charge des chevilles pour console murale AW 80

Fixation au mur		Charge maximale [kN]						
		Largeur de console [mm]						
Cheville type	Largeur de console [mm]	210	310	410	510	610	710*	810*
BZ 12-15-35/110	4,75	4,6	4,5	4,5	4,25	3,8	3,5	
SZ-B 18/0x142	7,4	7,6	7	7	6,6	5,5	5,4	
#	* Valeurs avec largeur de chemin de câbles de 600							

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of strength class C20/25. Observe the installation conditions of the DIBt approval (anchors).